
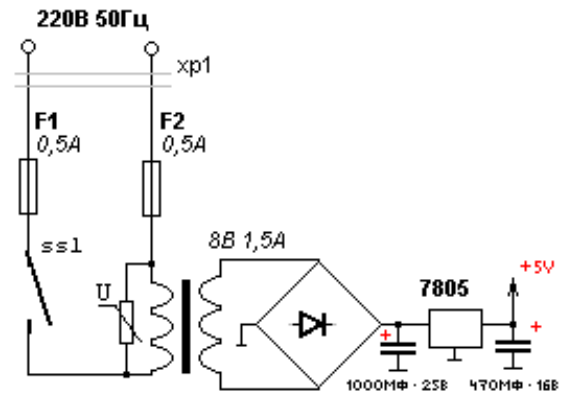


AT89C52


Устройства ввода/вывода активный уровень равен логическому нулю. Вывод ALE/PROG может быть использован в качестве источника сигнала для некритичных к точности частоты устройств.

Вывод INTO для контроля критических процессов.

Блок-адаптер на MAX232 (RS232)
(Стандартная версия или "токовая петля")

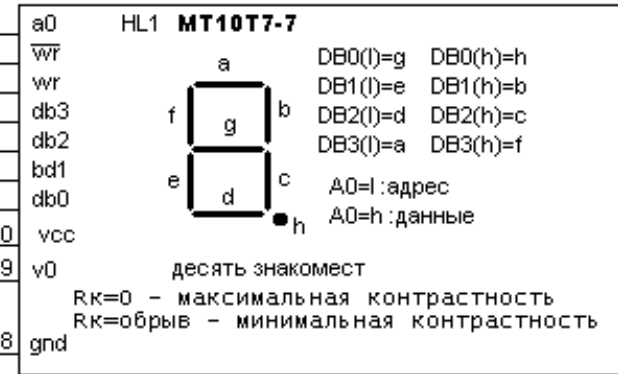

Каждый корпус ИС шунтировать по питанию конденсатором 0.1мФ.
Удлиненные линии питания шунтировать на концах конденсаторами 10-47 мФ
Защитный варистор на 230-250 вольт.

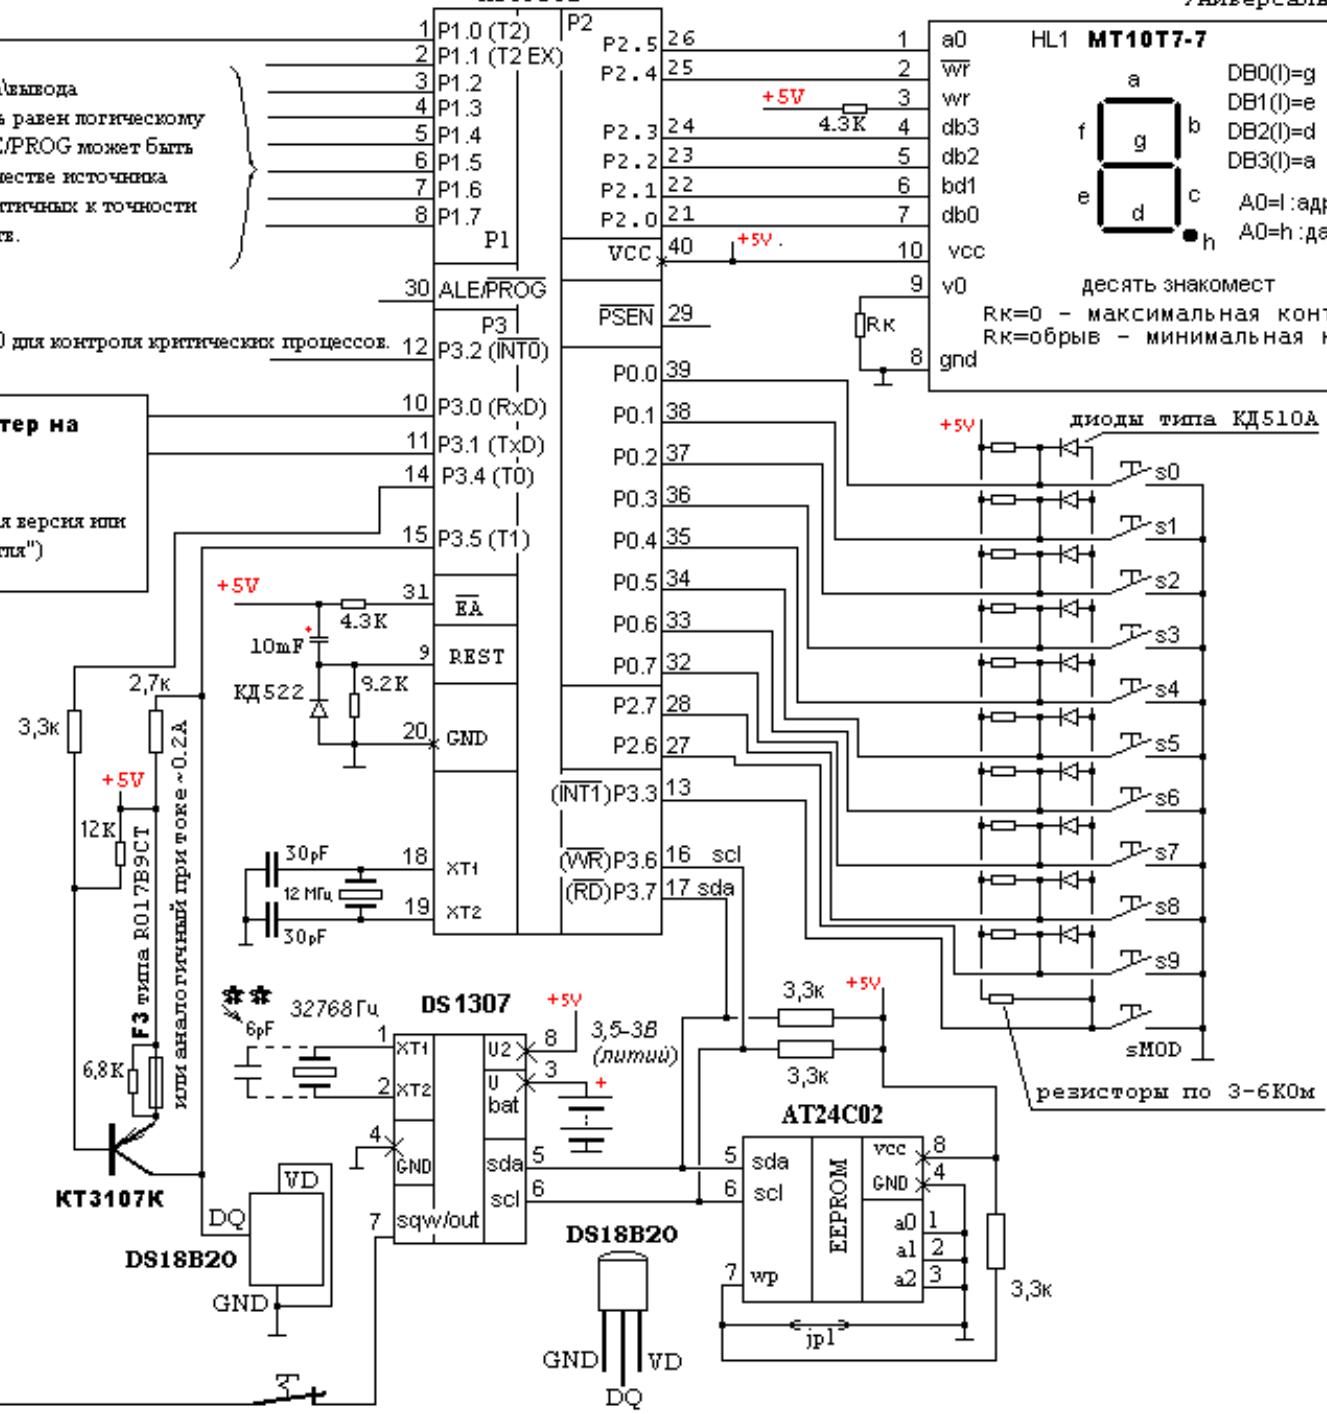

Идея 10.04.2003. Б.А. Крутицкий.

Обработка по макету от 16 июня 2003г.